

АКТ
разграничения эксплуатационной ответственности сторон

№ 1

от "11" декабря 2014г.

Общество с ограниченной ответственностью «Хевел», именуемое в дальнейшем
(полное наименование сетевой организации)

сетевой организацией, в лице Главного инженера Качкина Михаила Анатольевича,
(Ф.И.О. лица - представителя сетевой организации)

действующего на основании доверенности №376 от 03.03.2014г.,
(устава, доверенности, иных документов)

с одной стороны, и ООО «Эр Ликид»,
(полное наименование заявителя - юридического лица, Ф.И.О. заявителя - физического лица)

именуемый в дальнейшем заявителем, в лице генерального директора Ермолова Д.В.
(Ф.И.О. лица - представителя заявителя)

действующего на основании Устава,
(устава, доверенности, иных документов)

с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы эксплуатационной ответственности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы эксплуатационной ответственности, находятся по адресу:

г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101

Акт о технологическом присоединении от 09 июня 2014 б/н

Характеристики присоединения:

максимальная мощность 583 кВт;

совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической

сети трансформаторов - кВА.

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Категория надежности электроснабжения
3.3Щ1 QF7	3.4-Шуч		0,4	10	III
3.3Щ1 QF8	Шуч-ША2		0,4	33	III
2 ЩР QF10	3.5Щ2		0,4	270	III
1 ЩР QF2	3.5Щ1		0,4	270	III
3.3Щ1 QF11	ШСН		0,4	25	III

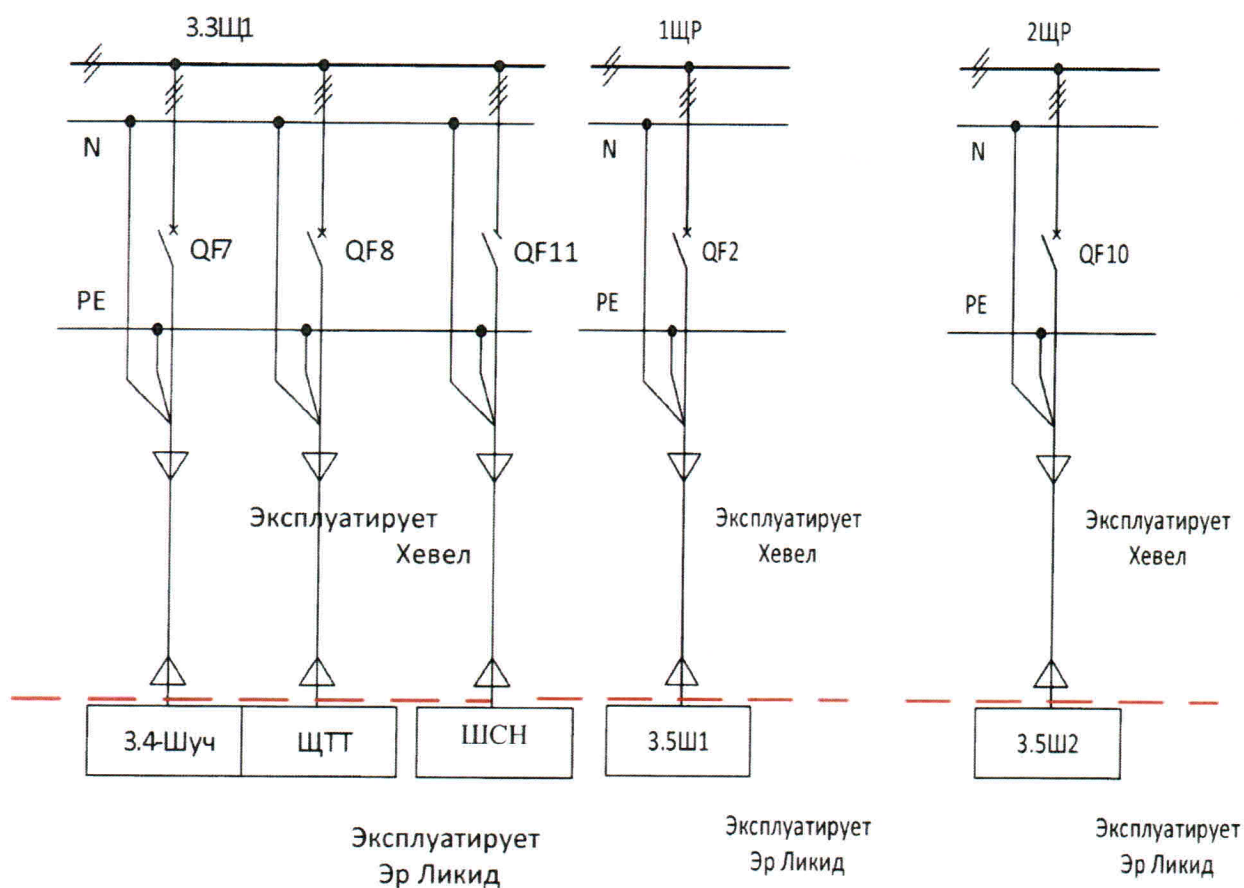
У сторон в эксплуатационной ответственности находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации заявителя
КЛ-0,4кВ от автоматического выключателя QF7 щита 3.3Щ1 до 3.4-Шуч	Щит 3.4-Шуч, КЛ-0,4кВ и оборудование и электрические сети, запитанные от щита 3.4-Шуч
КЛ-0,4кВ от автоматического выключателя QF11 щита 3.3Щ1 до ШСН (шкаф собственных нужд)	Шкаф собственных нужд, КЛ-0,4кВ и оборудование и электрические сети, запитанные от шкафа собственных нужд
КЛ-0,4кВ от автоматического выключателя QF8 щита 3.3Щ1 до щита ЩТТ (щит трансформаторов тока)	Щит ЩТТ, Шуч-ША2, КЛ-0,4кВ и оборудование и электрические сети, запитанные от ЩТТ, ША2, ШУВ2.

КЛ-0,4кВ от автоматического выключателя QF2 щита 1ЩР до шкафа 3.5Ш1	Шкаф 3.5Ш1, КЛ-0,4кВ и оборудование и электрические сети, запитанные от 3.5Ш1
КЛ-0,4кВ от автоматического выключателя QF10 щита 2ЩР до шкафа 3.5Ш2	Шкаф 3.5Ш2, КЛ-0,4кВ и оборудование и электрические сети, запитанные от 3.5Ш2

Границы эксплуатационной ответственности сторон установлены:
Контактное соединение на КЛ-0,4кВ на трансформаторах тока в сторону КЛ щитов 3.4-Шуч, ЩТТ, 3.5Ш1, 3.5Ш2.

Схематично границы эксплуатационной ответственности сторон указаны в приведенных ниже схемах.




Учет потребления электроэнергии заявителем осуществляется приборами учета, находящимися в границах балансовой и эксплуатационной принадлежности заявителя:

№ эл. счетчика	Тип	№ эл. счетчика
3.4 - Шуч	0804142702	СЭТ-4ТМ.03М2
ЩТГ	0804142668	СЭТ-4ТМ.03М2
3.5П1	0804142595	СЭТ-4ТМ.03М2
3.5П2	0804142653	СЭТ-4ТМ.03М2
ШСН	011073081014176	ЦЭ 68038 М7 Р32


Подписи сторон

Главный инженер ООО «Хевел»
(должность)



Подпись _____
Качкин М.А.
(Ф.И.О.)



Генеральный директор ООО «Эр Ликид»
(должность)


Подпись _____
(Ф.И.О.) / Ермолов Д. В.

Главный энергетик ООО «Эр Ликид»
(должность)


Подпись _____
(Ф.И.О.) / Зайцев В. А.