



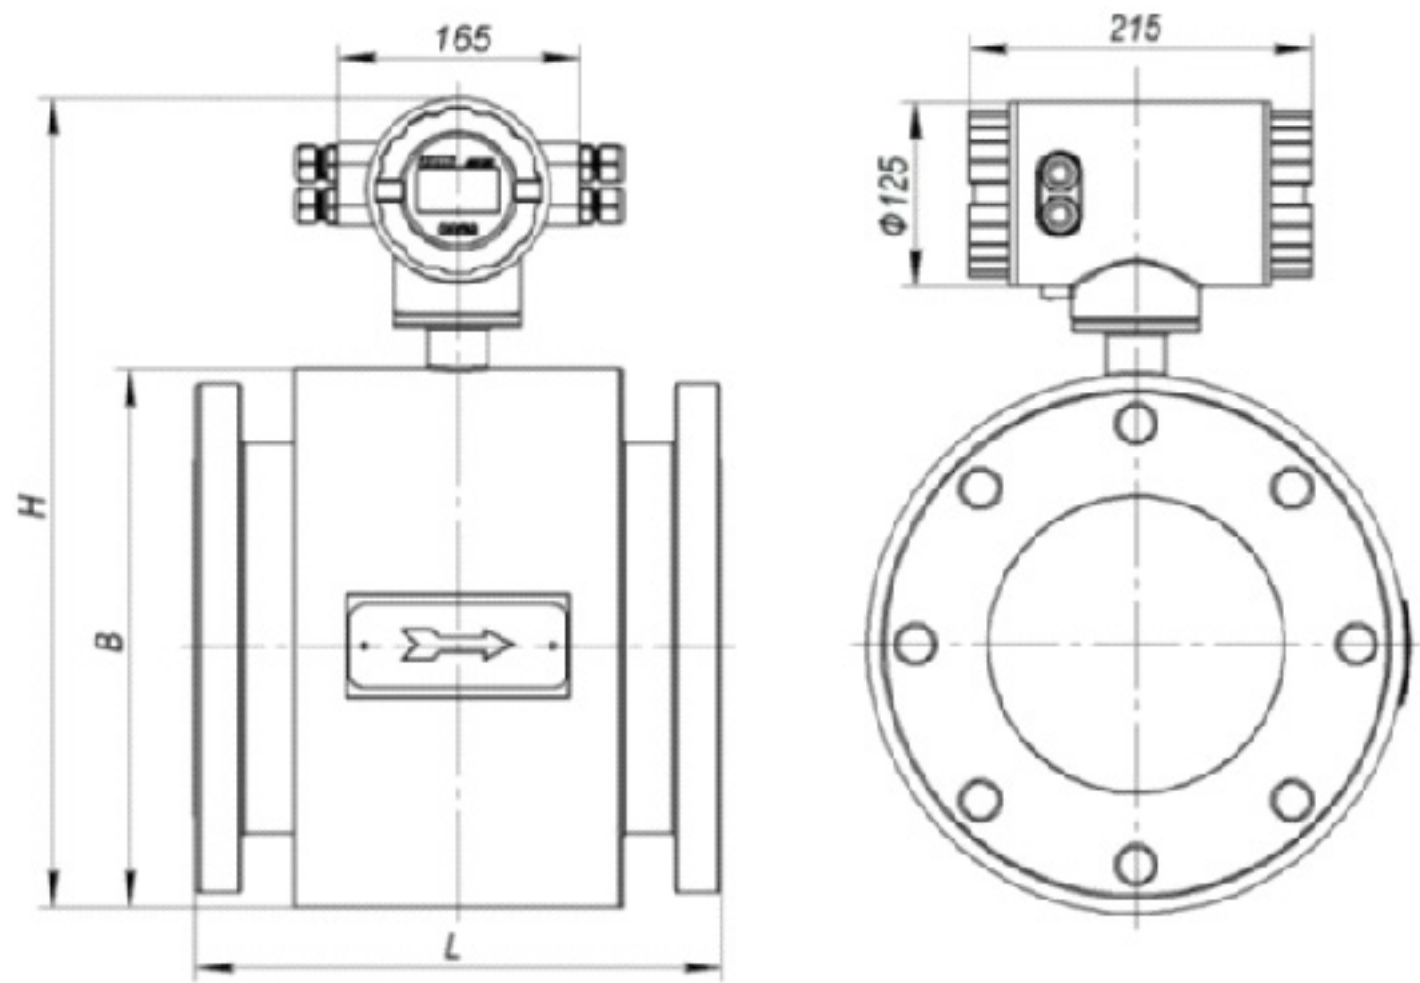

Ду, мм	L, мм	B, мм	H, мм	Масса кг
15	200	130	367	12


Присоединительные размеры фланцев расходомера и КМЧ

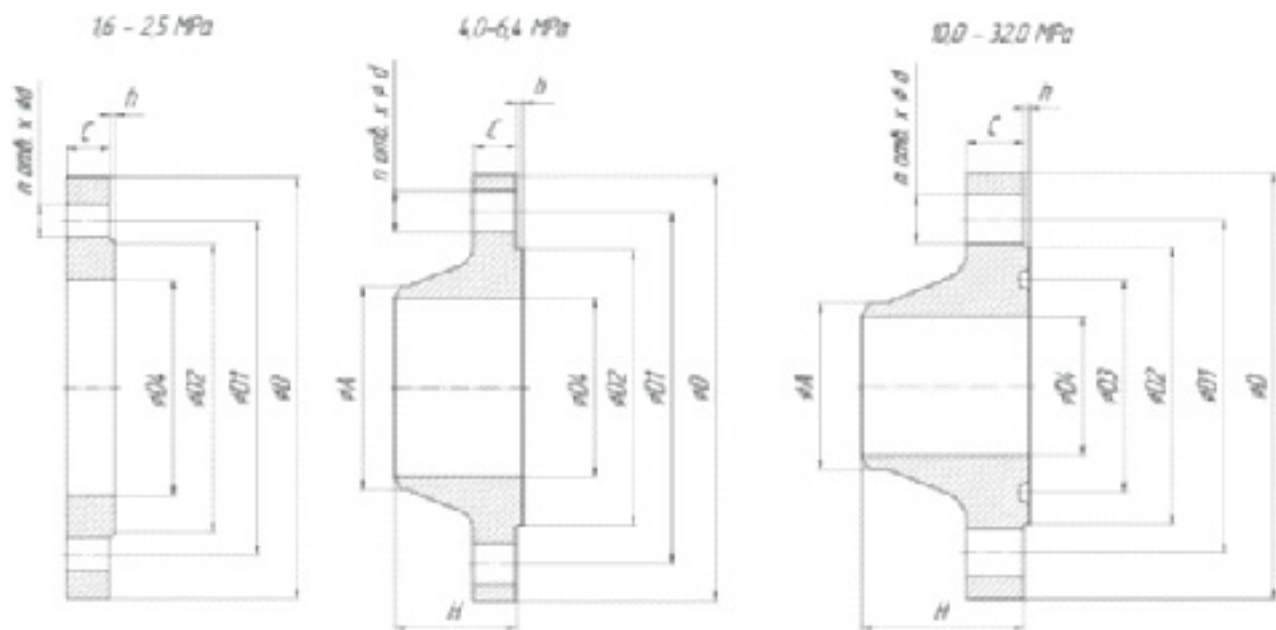

Ду, мм	P _y , МПа	D, мм	D1, мм	D2, мм	D4, мм	C, мм	h, мм	n, отв.	d, мм
15	1,6	95	65	45	25	12	2	4	14

**-КМЧ поставляется в соответствии с поз.1, фланцы заказываются отдельно, материал фланцев - полипропилен*

- **** - два ответных фланца предусмотрены для изготовления монтажных вставок
- Смонтировать запорную арматуру до и после расходомера на расстоянии не менее 300 мм от расходомера.
- На линии между запорным вентилем и расходомером смонтировать дренажный вентиль

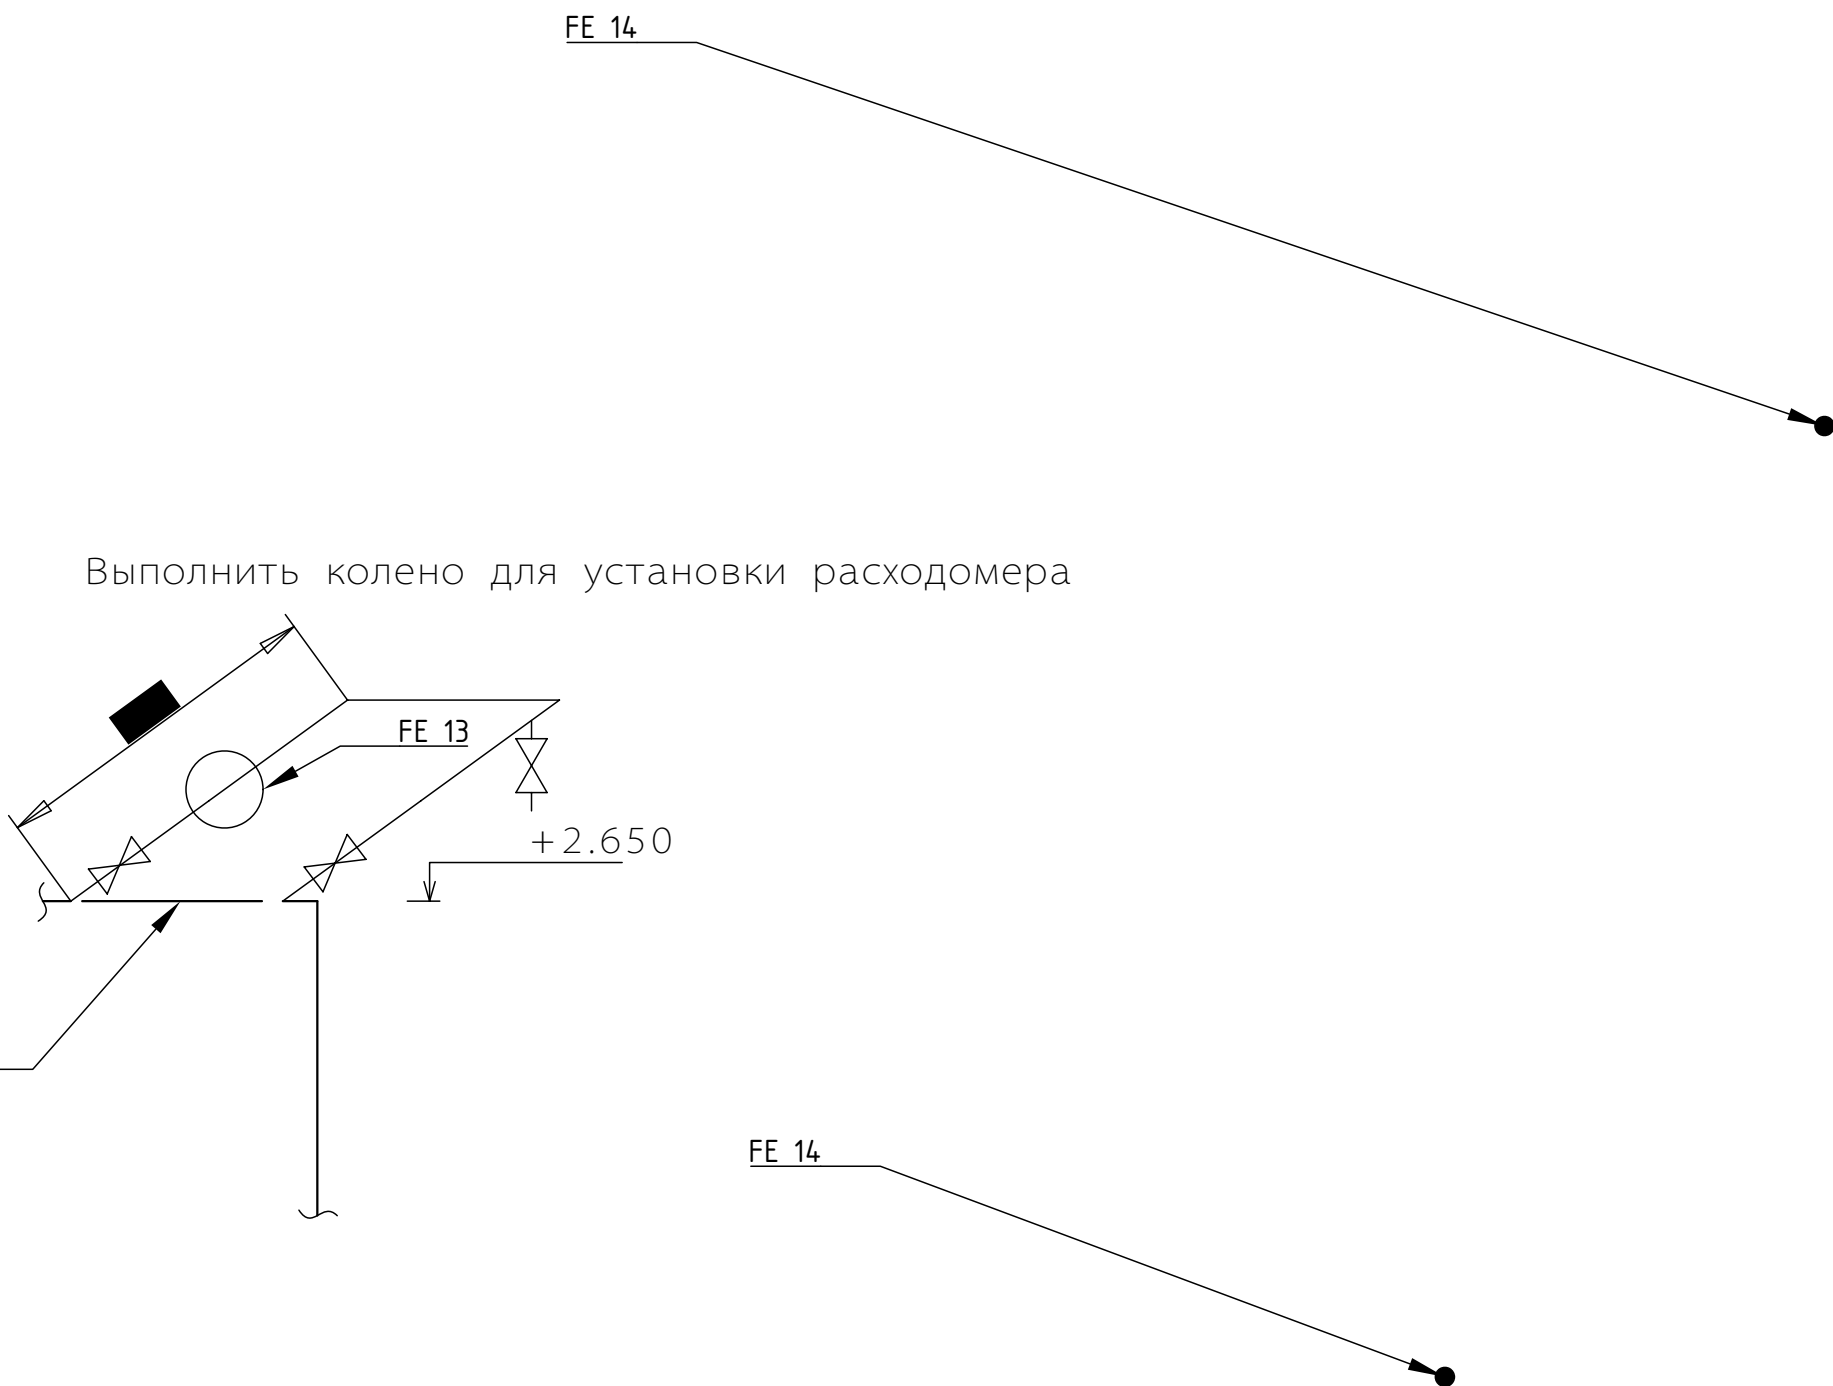

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
FE14	ЭМИС-МАГ	Электромагнитный расходомер	1	A6NS - PS - 02 - 01 - AS
		Ответные фланцы, полипропилен	4**	
	Рандом сополимер PP-R-AL-PP-R	Труба, полипропилен, армированная	D=35	
		Угол полипропиленовый 90гр. D=20	4	
		Хомут крепления трубы к стене	4	

A6NS - PS - 02 - 01 - ASTUE - 0046 - R00					
Предприятие по производству солнечных модулей в г. Новочебоксарск					
Изм.	Кол.у.	Лист	Ндоп.	Подп.	Дата
Разработал	Матренин	04.2017			
Проверил	Шанаев М.	04.2017			
Норм.контр.	Иванов Ю.	04.2017			
ГИП	Матренин	04.2017			
Главный корпус. Автоматизированная система технического учета энергоресурсов				Стадия	Лист
Схема монтажного узла расходомера поз.14				P	1
ООО "Промпроектстрой 2017г.					

