




TUE.OL2
TUE.OL2

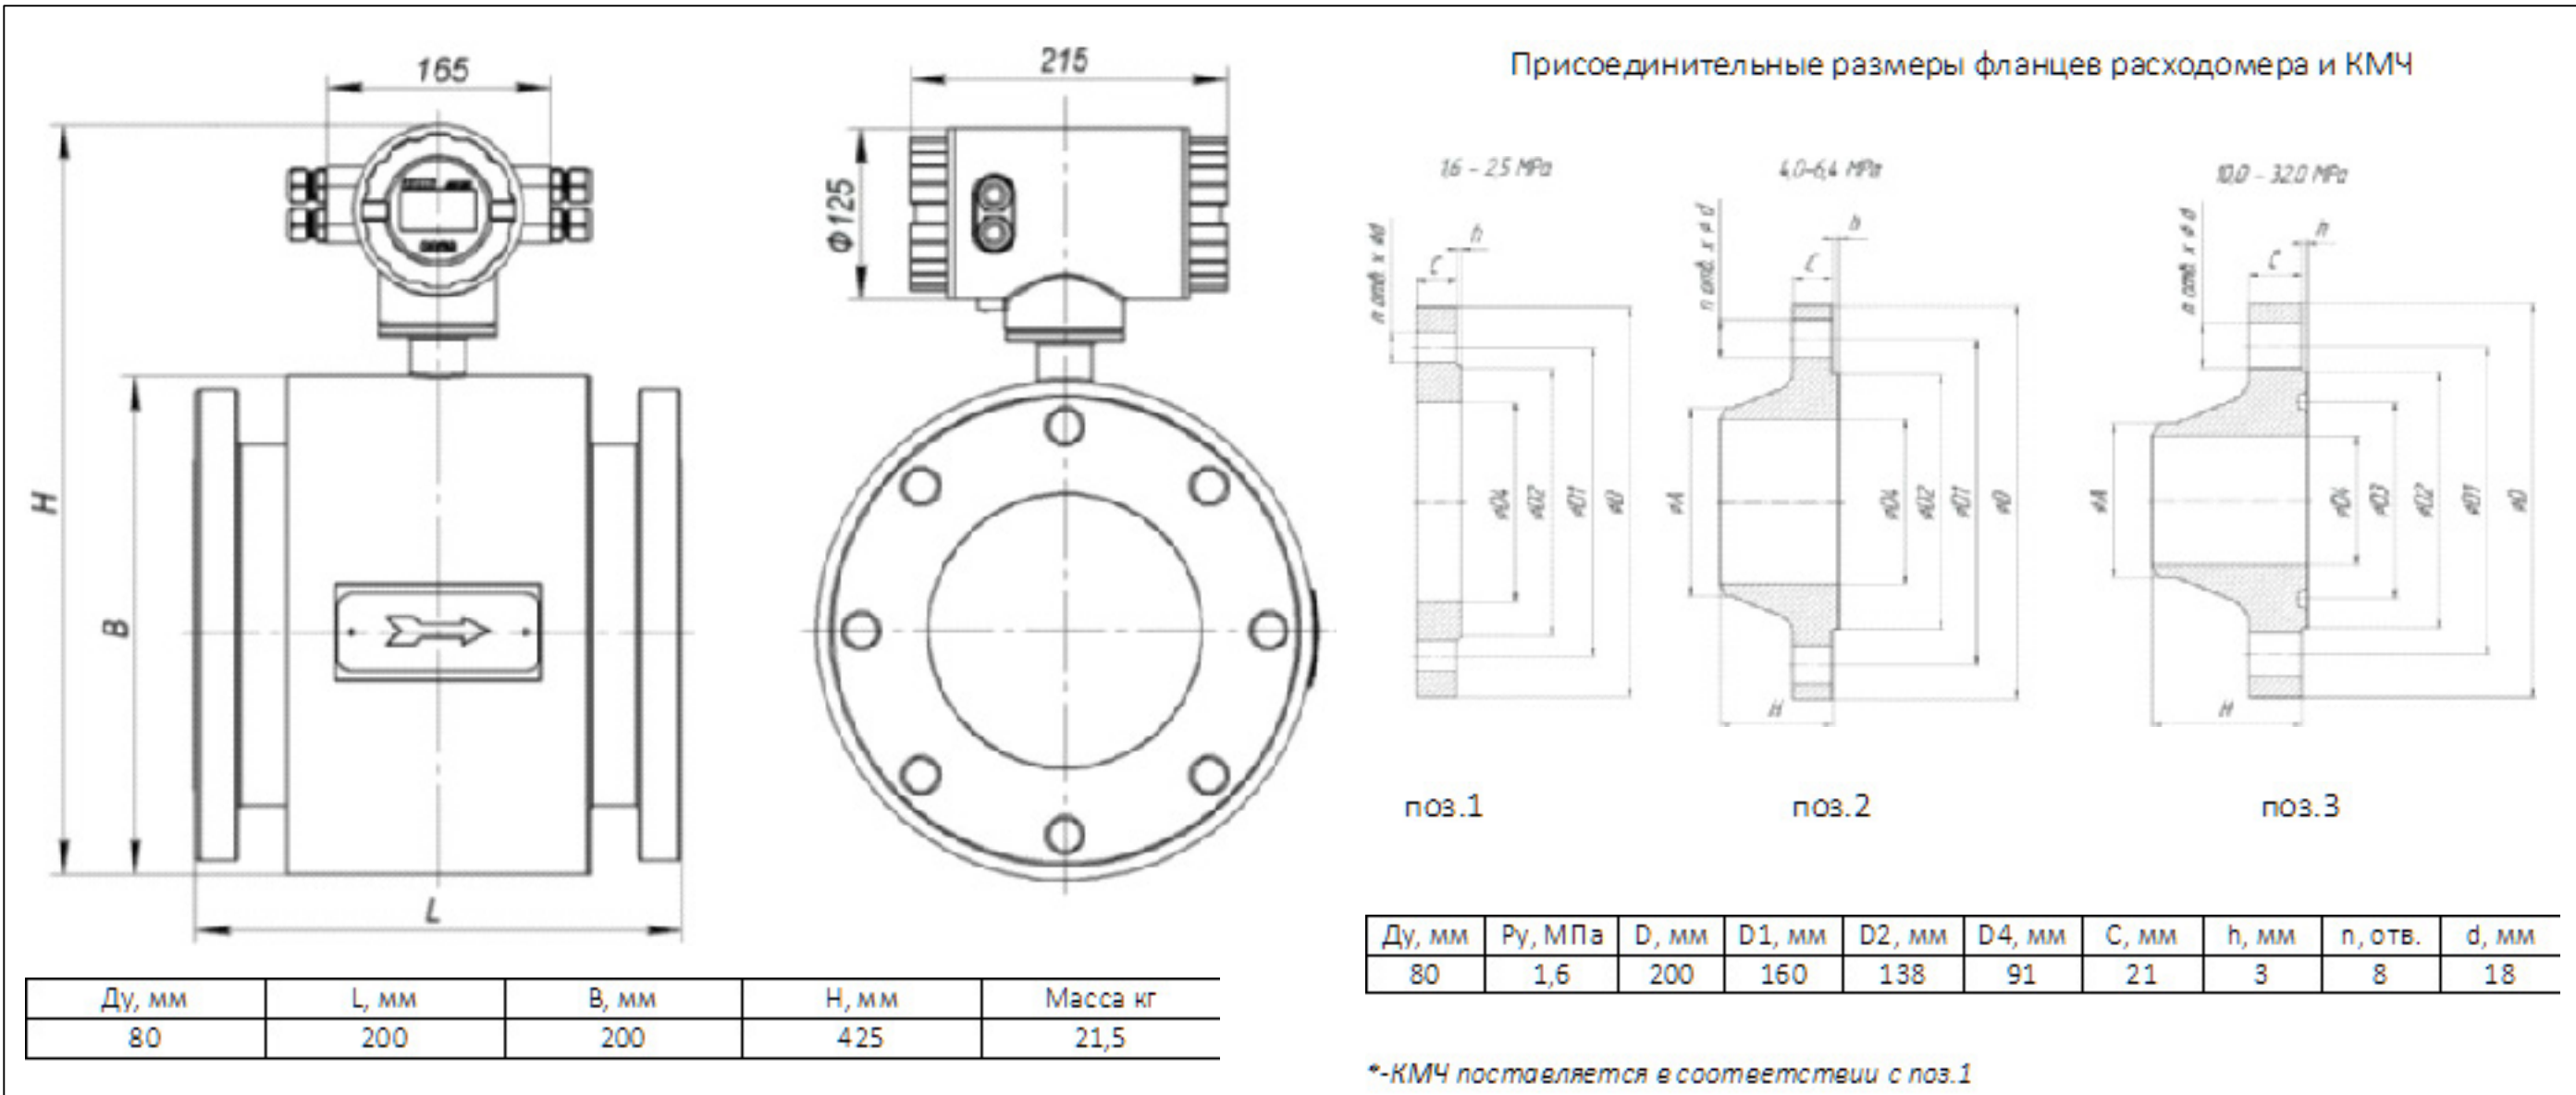

Спецификация оборудования, изделий и материалов				
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
FE3	ЭМИС-МАГ	Электромагнитный расходомер	1	A6NS-PS-02-01-A5
		Ответные фланцы	2	A6NS-PS-02-01-A5
A1	БКТ-5	Тепловычислитель	1	
TE3.1,	Метран-2000-(0-150)-100П-Ватик-40-термостат погружной, 100П		2	
TE3.2	-H10-A1-C-R-Y1.1-ГП	L=60мм		
	2001-02-M20x1,5-M20x1,5-H10-63	M20x1.5 L=60mm	2	
	2010-03-M20x1,5-25-Ст.20	Бобышка M20x1,5 H25	2	
1	ГОСТ 8509-93 / ГОСТ 27772-88	Блок горячекатаный равнополочный 40х40х4 C235	1	
Д12.3	КШТ 11.015.25	Кран шаровой стальной резьбовой Ру25, Д15		

- Предусмотреть опоры с обеих сторон крепления расходомера. Опоры крепить к стене. Опоры выполнить из уголка равнополочного 40х40
- Смонтировать дренажный вентиль Д12.3

трева)

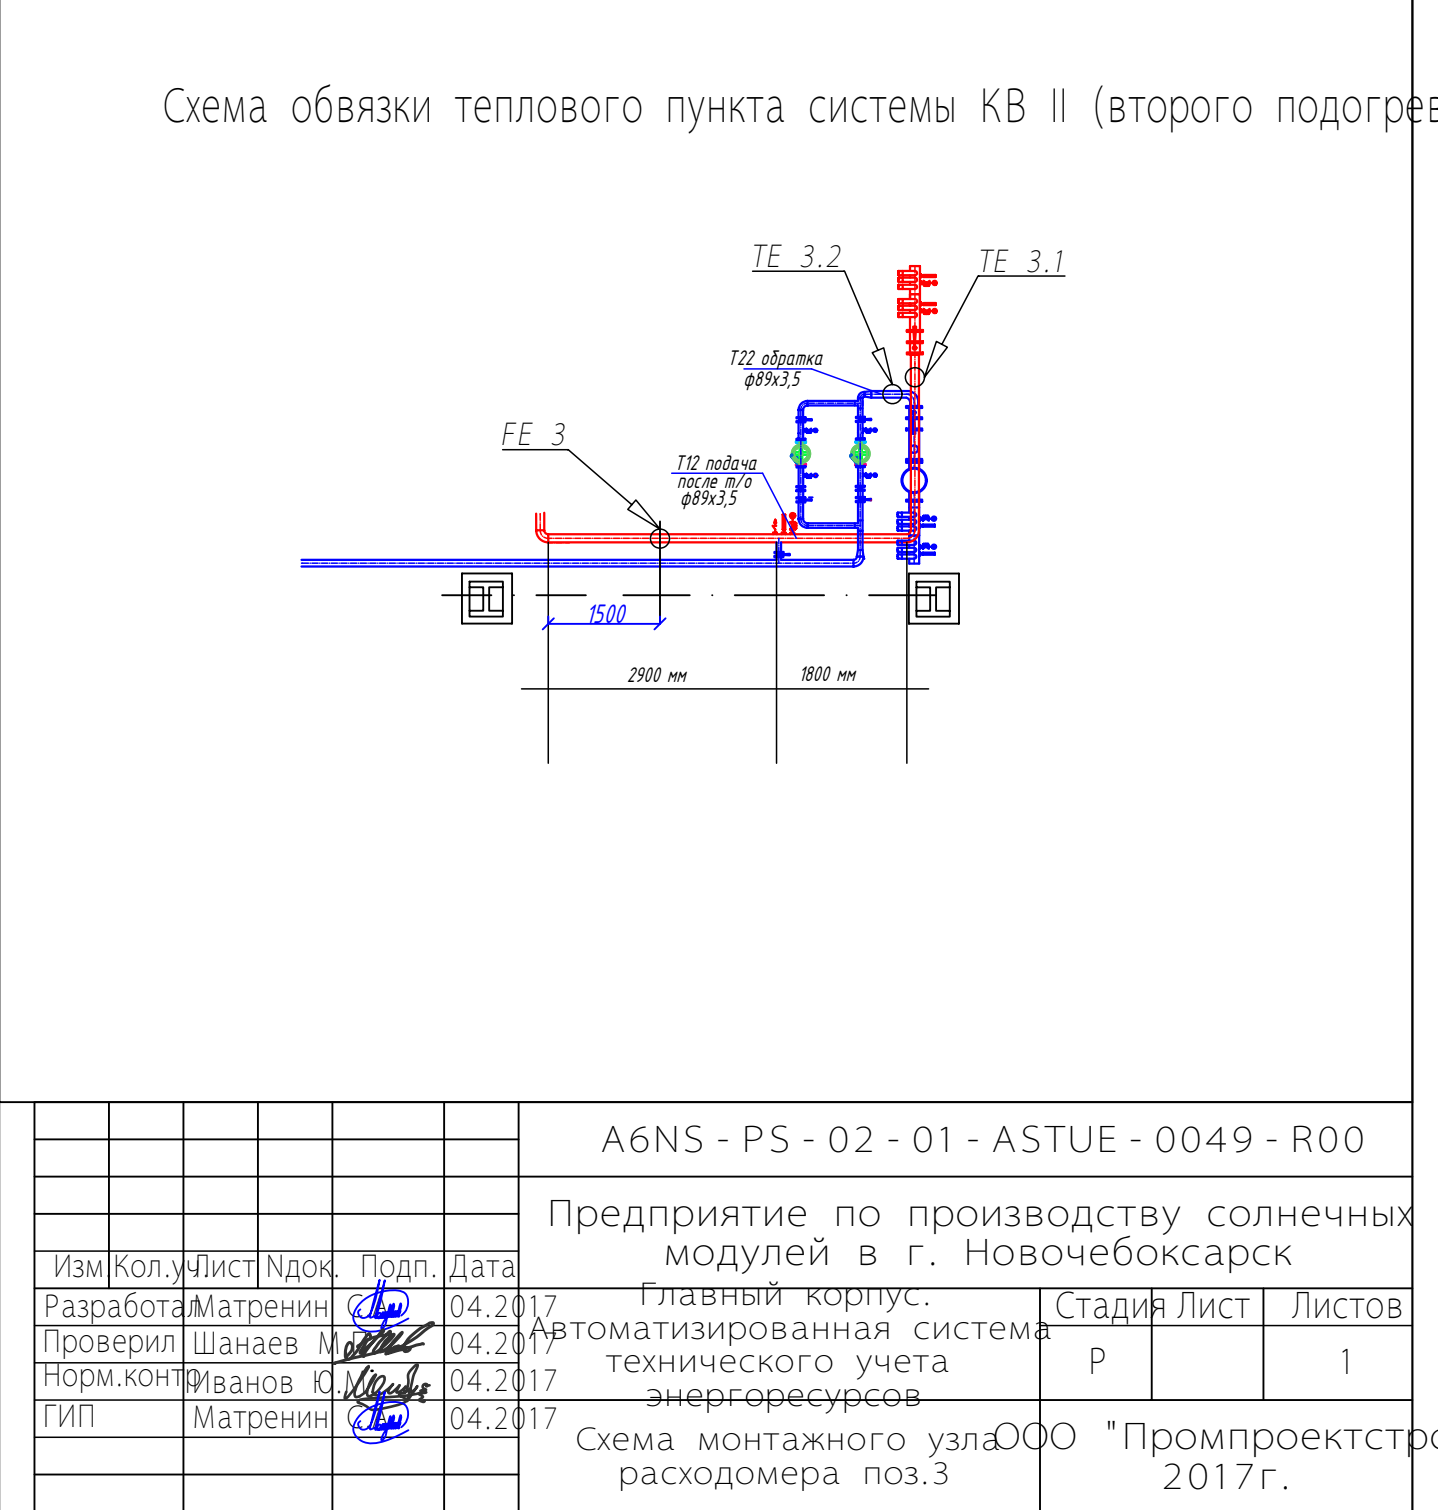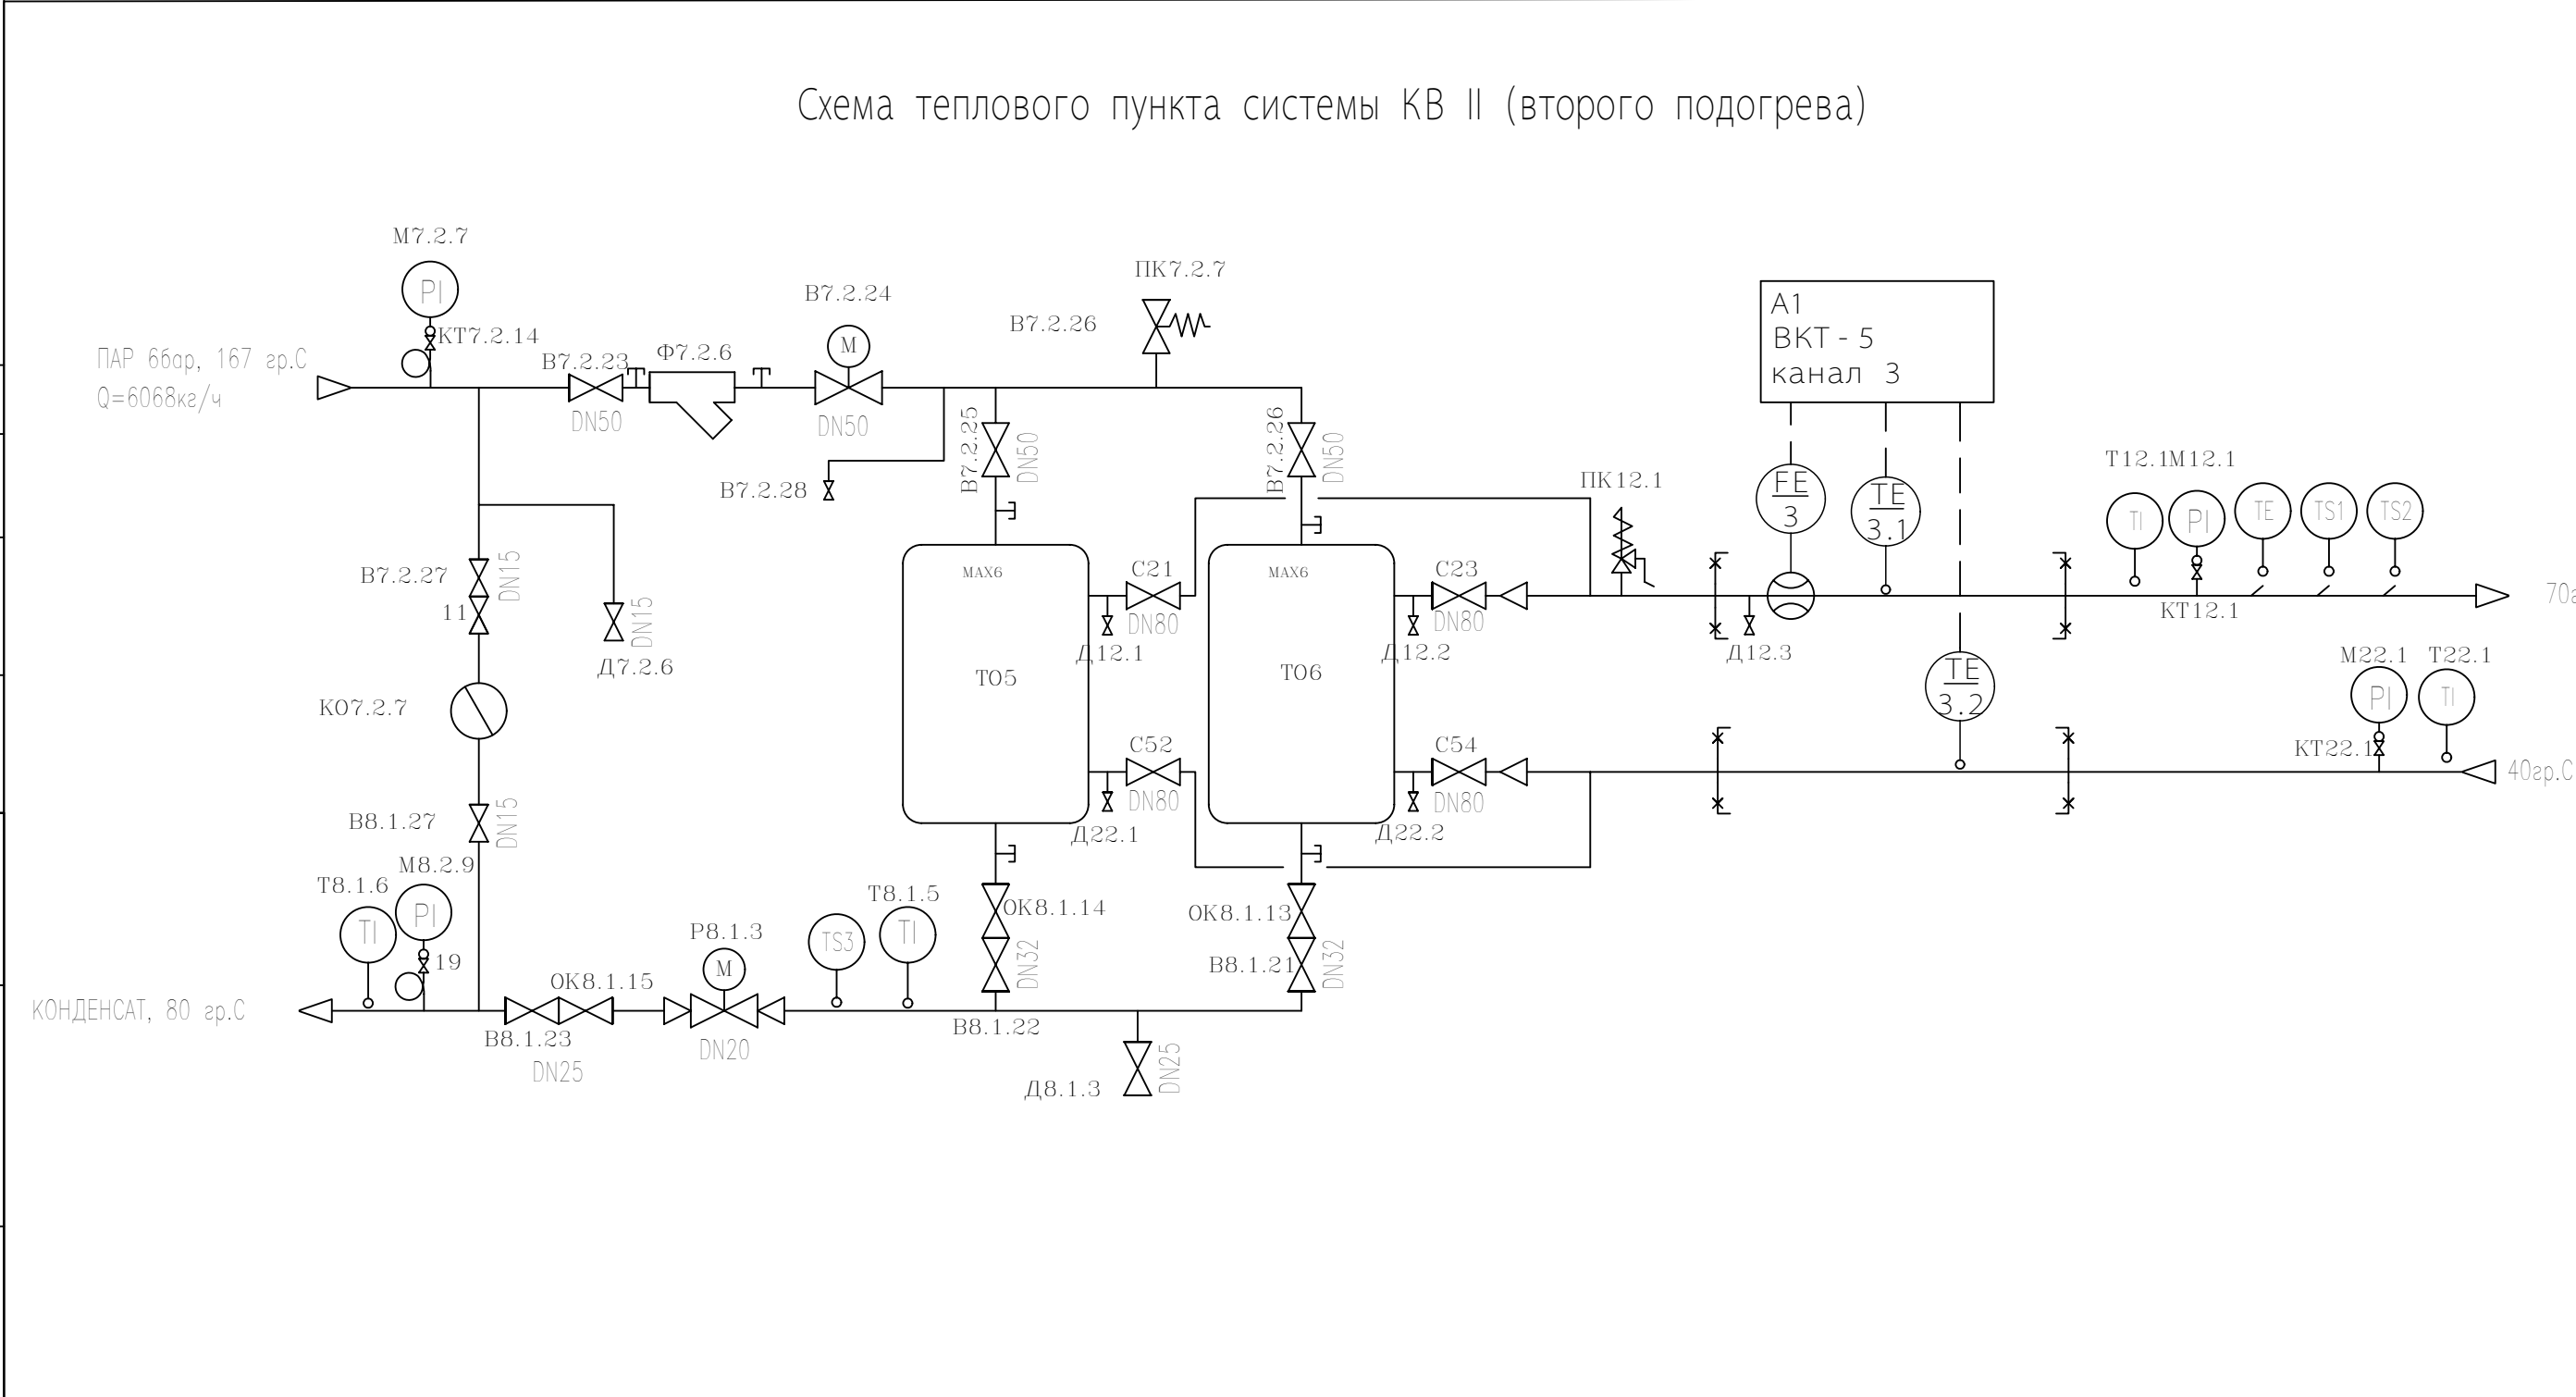

Согласовано
Инв. N
Подпись
Дата

